

公共建築工事標準仕様書 令和7年版 対応

MACDT WC形・WNC形 電源切替開閉器

Automatic transfer switch

AC440V 150A~630A

(WC:ニュートラルなし、WNC:ニュートラル付)

Without neutral

With neutral



43WNC-3FD

Aichi

株式会社 新愛知電機製作所

NITTO KOGYO GROUP

MACDT

WC形・WNC形

CONTENTS

使用上のご注意P2
Caution

形式区別とその表示方法P2
Type selection

定格仕様一覧P3
Ratings

標準付属品P3
Standard accessories

操作電流及び開閉特性P4
Control supply current and Switching characteristic

適用と選定P4
Application and selection

代表的制御回路図・接点のタイムチャート P5・6
Representative control circuit & Time-chart of contacts

外形図(WC形) P7・8
Outline dimensions (WC type)

外形図(WC形、フラッシュプレート付)P9
Outline dimensions(WC type ,with a flush plate)

パネル加工寸法(WC形)P10
Panel cutting dimensions (WC type)

外形図(WNC形) P11・12
Outline dimensions (WNC type)

パネル加工寸法(WNC形)P13
Panel cutting dimensions (WNC type)

オプション、別売P14
Optional accessories, Sold separately

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
令和7年度版についてP15
Standard Specifications for Public Building Construction
(Electrical Equipment Construction Section) 2025 Edition

<重要>ご購入前に必ずご確認ください
<IMPORTANT> please confirm before purchase

製品ご注文に際してのご注意 P17・18
Safety precautions for product use

使用上のご注意 Caution


取付方向 Mounting direction

●MACDTは、一定方向に取付けて使用するよう設計しており、取付方向を変更しますと特性が変化しますので、正しい取付を行ってください。

〈正しい取付方法〉

正面から見て本体銘板が正しく読める方向にして、盤面の垂直面に取り付けてご使用してください。

●MACDT is designed for a certain mounting direction. Its characteristics may change when mounted in the other way. Therefore, mount MACDT properly.
(Normal mounting direction)
Mount MACDT on the vertical surface of the panel so that its nameplate can be read from the left when looked from the front.




操作電源について Operating power source

●直流操作の電源にドロップ回路が設置されている場合は、MACDTの動作時(瞬時)に電圧が降下しないか確認の上、ご使用ください。

※容量不足により電圧が降下する場合は、動作不良や故障の原因となります。

●For DC operation, if a dropper is equipped in the source, be sure to connect MACDT to the input side of the dropper but not to the output.
※If the voltage dives down by the capacity shortage, it would cause the failure.



制御回路結線 Operating circuit wiring

●操作電源、操作線は操作電流に対し余裕のあるものを使用してください。とくに、直流操作の場合バッテリーの容量不足、充電不足に注意してください。

●Make use of operating power source and operating wire which are adequate.
Particularly, in case of DC operation, pay attention to sufficiency of battery capacity.

主回路接続 Connection of main circuit

●接続は電流容量に応じた電線の太さ、圧着端子を選んで、確実に締め付けてください。

※主回路端子には応力が加わらないよう配慮ください。

●Select wire and terminal size suitable for current capacity and connect firmly to main circuit terminal.
※Make sure that no stress is applied to the main circuit terminal.

短絡保護について About short-circuit protection

●短絡性能は短絡保護装置(SCPD)との協調での値となります。短絡保護装置(SCPD)との組み合わせにて使用してください。短絡電流が通電された際は、開閉器の接点が損傷する場合がありますので、開閉器の点検又は更新をお願いします。

●The short-circuit performance is measured in cooperation with a short-circuit protective device (SCPD). Please use it in combination with a short-circuit protection device (SCPD). When a short-circuit current is applied, the contacts of the switch may be damaged, so please inspect or renew the switch.

手動ハンドル操作時の注意 Caution for manual operation

●MACDTの手動操作は、無電圧状態にて機構及び充電部の点検を細密に行う目的とします。手動操作による電流切替は、操作者によって開閉力、開閉速度が異なるため保証しておりません。

●We guarantee switching capacity in electrical operation only, and not in manual operation.

サージ電圧保護について Surge protection

●制御回路には、AC800V以上のサージ電圧を印加しないようにしてください。(標準付属品のサージアブソーバを取り付けていただければサージ電圧保護として効果があります。)

●Do not apply surge voltage more than 800 vac in control circuits.
(Attached surge-absorber is effective for surge protection.)

保守点検 Maintenance and inspection

●MACDTの性能を維持し常に良好な状態を保つために、保守点検を行うてください。

※詳細については取扱説明書の保守点検項目を参照してください。

●Give maintenance and inspection to keep high performance and good conditions of MACDT.

※For details, refer to the maintenance and inspection items in the instruction manual.

形式区別とその表示方法 Type selection

□ オプション Option

負荷側端子 上部出し Load side terminals exposed at the top	形 式 Type			極 数 Number of poles	接続方式 Connection	投 数 Kind of throw	フラッシュ プレート Flush plate	操作コイル電圧 Operating coil voltage	補助 開閉器 Auxiliary switch	ハンドル ホルダー Handle holder
	定格使用 電圧 Rated operational voltage	定格使用 電流 Rated operational current	形 Type							
L ※ 1	4 AC440V	1 150A	WC (ニュートラルなし) (without neutral)	2 2極 2P	F 表面 Front	D 双投 Double	P ※ 2	A1 AC100/110V ※3	4C (標準は 2C付) (Standard 2C)	H
		3 300A		3 3極 3P						
		5 500A	WNC (ニュートラル付) (with neutral)	4 4極 4P	B 裏面 Back			A2 AC200/220V		
		6 630A								

形式表示例 Type designation

43WC-3FD-A1	構成内訳: 300A 3極 表面形 AC100/110V Structure breakdown: 300A, 3poles, Front connection, AC100/110V
45WC-3FD-A24CH	構成内訳: 500A 3極 表面形 AC200/220V 補助開閉器4C ハンドルホルダー付 Structure breakdown: 500A, 3poles, Front connection, AC200/220V, Auxiliary switch 4C, with a Handle holder
L46WC-3FDP-A2	構成内訳: 630A 3極 表面形 AC200/220V 負荷側端子上部出し フラッシュプレート付 Structure breakdown: 630A, 3poles, Front connection, AC200/220V, Load side terminals exposed at the top, with a Flush plate

※1 負荷側端子上部出しは表面形のみ対応可能です。(フラッシュプレート付も可能です)
Load side terminals exposed at the top. Available only for Front connection. (Also available for with a Flush plate.)

※2 フラッシュプレート付はWC形の表面形のみ対応可能です。
With a Flush plate. Available only for WC Series of Front connection.

※3 A1(AC100/110V)、D1(DC100/110V)のコイル銘板は、AC・DC共用(AC・DC100/110V)になります。
The coil inscriptions for A1(AC100/110V), D1(DC100/110V) are the same as (AC・DC100/110V)

定格仕様一覧 Ratings

形 式 Type			ニュートラルなし ※1 Without neutral			41WC			43WC			45WC			46WC		
			ニュートラル付 ※2 With neutral			41WNC			43WNC			45WNC			46WNC		
定格絶縁電圧 Rated insulation voltage						AC600V											
定格使用電圧 Rated operational voltage						AC440V											
定格使用電流 Rated operational current (Ie)						150A			300A			500A			630A		
投 数 Kind of throw						双投 Double throw											
接続方式 Connection						表面・裏面 Front・Back											
極 数 Number of poles						2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
質 量 Mass	表 面 Front	WC	5.4kg	6.4kg	6.9kg	6.4kg	7.6kg	9.0kg	11.7kg	14.1kg	16.5kg	13.7kg	18.1kg	21.5kg			
		WNC	5.7kg	6.4kg	7.2kg	6.7kg	7.9kg	9.3kg	12.0kg	14.4kg	16.8kg	14.0kg	18.4kg	21.8kg			
	裏 面 Back	WC	5.7kg	6.7kg	7.2kg	6.9kg	8.1kg	9.4kg	12.6kg	15.2kg	17.7kg	14.6kg	19.2kg	22.7kg			
		WNC	5.8kg	6.5kg	7.3kg	7.1kg	8.4kg	9.6kg	13.0kg	15.5kg	18.1kg	15.0kg	19.5kg	23.1kg			
性 能 Performance	開閉容量 Making and breaking capacities		AC31A級 Equivalent of AC31A level 1.5Ie cosφ=0.8 50回 50 times														
	開閉頻度 Duration of operating cycle		1回／分 1 time / minute						1回／3分 1 time / 3 minutes			1回／4分 1 time / 4 minutes					
	開閉耐久 Operational performance capability		AC31A級 Equivalent of AC31A level 通電6000回 Ie cosφ=1 With current 6000 times						AC31A級 Equivalent of AC31A level 通電2000回、無通電1000回 Ie cosφ=1 With current 2000 times, Without current 1000 times								
	開閉頻度 Duration of operating cycle		1回／分 1 time / minute														
	開閉容量 Making and breaking capacities		AC33B級 Equivalent of AC33B level 6Ie cosφ=0.5 12回 12 times						3000A cosφ=0.5 12回 12 times								
	開閉頻度 Duration of operating cycle		1回／分 1 time / minute						1回／3分 1 time / 3 minutes			1回／4分 1 time / 4 minutes					
	開閉耐久 Operational performance capability		AC33B級 Equivalent of AC33B level 通電1000回、無通電5000回 2Ie cosφ=0.8 With current 1000 times, Without current 5000 times						AC33B級 Equivalent of AC33B level 通電500回、無通電2500回 2Ie cosφ=0.8 With current 500 times, Without current 2500 times			通電500回、無通電2500回 1000A cosφ=0.8 With current 500 times, Without current 2500 times					
	開閉頻度 Duration of operating cycle		1回／分 1 time / minute														
	電気的寿命 Electrical life		6000回(1回／分) 6000times (1 times / minute)														
	機械的寿命 Mechanical life		10000回(1回／分) 10000times (1 times / minute)														
	耐電圧 Withstand voltage		主回路 AC2500V(1分間)、操作回路 AC2000V(1分間) Main terminal AC2500V(for 1 minute), Operating circuit AC2000V(for 1 minute)														
	定格協調短絡容量 ※3 Rated coordinated short-circuit capacity		5kA						7.5kA			10kA					
	補助開閉器 Auxiliary switch			2C(マイクロスイッチ:Z-15GW、オムロン製)、定格(抵抗負荷) AC250V 15A・DC125V 0.5A 2C(Microswitch: Z-15GW, OMRON made), Ratings(Resistance load) AC250V 15A・DC125V 0.5A													
標準付属品 Accessories			主回路端子カバー(表面形のみ) Main terminal cover (for only front connection)						手動ハンドル(保守点検用) Manual handle(for maintenance)			サージアブソーバ Surge absorber					
準拠規格 Compliance Standards			JEM1465														

公共建築工事標準仕様書 令和7年版 対応 Standard Specifications for Public Building Construction (2025Edition)


- ※1. ニュートラル位置(OFF位置)がなく、A電源、B電源の交互切替のみの動作となります。
※2. ニュートラル位置(OFF位置)があり、A電源、B電源の交互切替以外に任意方向に切り替えることができます。
また、切替時間を任意に設定することができるため負荷機器に逆起電圧や残留電圧を有する場合(誘導電動機等)の切替時、負荷への影響を低減できます。
※3. 短絡性能は短絡保護装置(SCPD)との協調での値となります。短絡保護装置(SCPD)との組み合わせにて使用してください。
短絡電流が通電された際は、開閉器の接点に損傷がある場合がありますので、開閉器の点検又は更新をお願いいたします。

- ※1 There is not the neutral position (OFF position), only alternate shift between A-side and B-side.
※2 There is the neutral position (OFF position), available to change to preferred side and alternate shift between A-side and B-side as well.
Also, available to set up the shift time, so that shifting load equipment with leading electromotive voltage or residual voltage (an induction motor etc.), the effect to load can be reduced.
※3 The short-circuit performance is measured in cooperation with a short-circuit protective device (SCPD). Please use it in combination with a short-circuit protection device (SCPD).
When a short-circuit current is applied, the contacts of the switch may be damaged, so please inspect or renew the switch.

標準付属品 Standard accessories

手動ハンドル (負荷開閉は行わないでください。)

Manual handle(Do not use while the voltage on.)

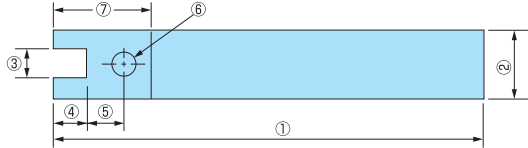

①	②	③	④
210	25(26)	10.2	15
⑤	⑥	⑦	板厚 Thickness
15	φ8	50	6(7)

() はコーティングの厚さも入れた値
Table in () shows that including coating.

主回路端子カバー Main terminal cover

表面形には主回路端子カバーを標準付属
いたしております。寸法は外径図をご参照ください。
Main terminal cover are attached to
front-types as a standard.
The outline dimensions show the size.

機種別取り付け端子位置と付属数量

機 種：WC形 WC type
付 属 数 量：2個 Quantity: 2 pcs.
取り付け端子間：A1-A2間1個、B1-B2間1個
Connection: A1-A2, B1-B2

機 種：WNC形 WNC type
付 属 数 量：4個 Quantity: 4 pcs.
取り付け端子間：A1-A2間1個、B1-B2間1個、AT1-AT2間1個、BT1-BT2間1個
Connection: A1-A2, B1-B2, AT1-AT2, BT1-BT2

操作電流及び開閉特性 Control supply current and Switching characteristic

WC形(ニュートラルなし) WC type (without neutral)

形 式 Type		41WC			43WC			45WC			46WC		
極 数 Number of poles		2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
操 作 電 流 Control supply current	AC・DC100/110V	3A	3A	4A	4A	6A	6A	7A	7A	8A	7A	7A	8A
	AC200/220V	1.5A	1.5A	2A	2A	3A	3A	3.5A	3.5A	4A	3.5A	3.5A	4A
開 閉 特 性 Switching characteristic		開極時間≤60ms、投入時間≤200ms Opening Time ≤ 60ms, Closing Time ≤ 200ms											

注) 開閉特性の開極時間、投入時間は、下記時間を表します。

開極時間：投入操作端子に信号を受けてから、スイッチの主接点が開離するまでの時間

投入時間：投入操作端子に信号を受けてから、スイッチの主接点が接触するまでの時間

Note) During Opening time, the closing time are following.
Opening time: Between received the signal at the closing operating terminal and opened the main switching point
Closing time: Between received the signal at the closing operating terminal and touched the main switching point

WNC形(ニュートラル付) WNC type (with neutral)

形 式 Type		41WNC			43WNC			45WNC			46WNC		
極 数 Number of poles		2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
投 入 電 流 Closing current	AC・DC100/110V	4.5A	4.5A	5.5A	5A	6A	7A	6A	6A	8A	6A	6A	8A
	AC200/220V	2A	2A	2.5A	2.5A	3.5A	4A	3A	3A	4A	3A	3A	4A
トリップ電流 Tripping current	AC・DC100/110V	2A											
	AC200/220V	1A											
開 閉 特 性 Switching characteristic	A電源側 A power source side	投 入 Closing	55ms		55ms		60ms		60ms		60ms		
		引 外 し Tripping	20ms		20ms		25ms		25ms		25ms		
	B電源側 B power source side	投 入 Closing	80ms		80ms		90ms		90ms		90ms		
		引 外 し Tripping	20ms		20ms		25ms		25ms		25ms		

注) 開閉特性の投入、引外しは、下記時間を表します。

投 入：ニュートラル位置(OFF位置)で投入操作端子に信号を受けてから、スイッチの主接点に接触するまでの時間

引外し：投入状態で引外し操作端子に信号を受けてから、スイッチの主接点が開離するまでの時間

Note) The following shows the time of Closing and Tripping of switching characteristic.
Closing: From received the signal at the closing operating terminal, by the main switching point touched during the neutral position (OFF position)
Tripping: From received the signal at the tripping operating terminal, by the main switching point opened.


適用と選定 Application and selection

1.使用環境 Usage environment

- 高温、多湿、有毒ガスの発生場所は避けてください。
Do not use in the places of high-temperature, humidity and location of toxic gas.
●使用温度範囲：-5～+40℃、24時間の平均35℃を超えないものとする。
Ambient temperature:-5～+40℃, the average temperature for 24 hours shall not exceed 35℃.
●相対湿度：45～85% RH
Relative humidity:45～85% RH
●標高：2000m以下
Elevation:2000m or under
●操作電圧の許容範囲：定格操作電圧の85%～110%
Range of control supply voltage:85～110% of rated control supply voltage

2.制御指令 Control command

- 安全確実な動作をさせるために、0.5秒以上の制御指令が与えられるよう、シーケンスを設定してください。
Please set the sequence to give control command not less than 0.5sec.for sure operation.



3.制御リレーの選定 Selection of control relay

- 電圧リレー(27)(84)は接点通電電流がMACDTの操作電流以上のものを使用してください。
For the voltage relays, the current going through the contacts of the relays should be larger than control supply current of the respective MACDT.
●制御リレーのチャタリング等を考慮して、操作電流の遮断可能なリレーを選定していただければより安全です。(注) 操作電源が不安定な場合は電圧確立リレーを使用してください。
It is safer if the relays capable of breaking the control supply current of the MACDT are selected when the chattering of the control relays taken into consideration. Note) When the operating power source is unstable, use the voltage relay.

4.操作用トランス容量 VA of operating transformer

- MACDTの操作回路に使用するトランスの容量は下記の方法で算出された計算値以上としてください。
The VA of the transformer used in the operating circuit of MACDT should not be smaller than the value calculated as:

操作電圧×操作電流×0.5=□VA Control supply voltage × Control supply current × 0.5=□VA

5.インターロックについて Interlock

- 操作回路にはA電源側とB電源側に同時指令を出さないよう、インターロックをとってください。 ●同方向の投入・引外しの同時指令を出さないでください。(WNC形)
Do not fail to interlock to both power sources A and B of the operating circuits. Do not simultaneous command for closing-tripping to the same direction. (for WNC type)


6.制御回路 Control circuit

- MACDTは、動作完了後内部スイッチにて操作電流をOFF(切)するように設計してあります。本体の補助開閉器で操作電流を切りますと誤動作の原因となります。
MACDT is designed so that built-in switch cuts off control supply current after completing the operation. Do not cut off the control supply current with auxiliary switch, which may cause mal-operation.

代表的制御回路図 Representative control circuit

WC形（ニュートラルなし）

WC type (without neutral)

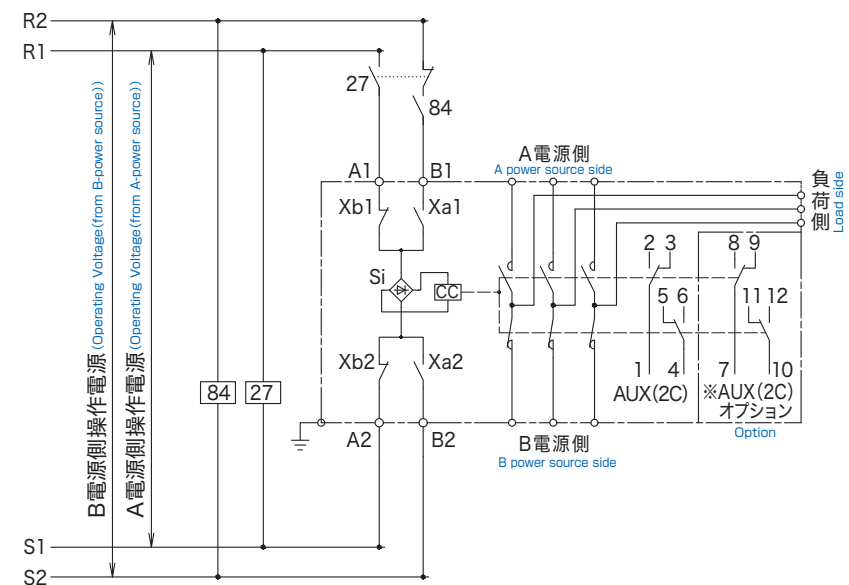


- 27,84 : 電圧リレー
Voltage relay
- A1-A2 : A電源側投入操作端子
A power source side closing
- B1-B2 : B電源側投入操作端子
B power source side closing
- CC : 投入コイル
Closing coil
- Si : シリコン整流器
Silicon rectifier
- Xa1・Xa2 : 制御開閉器
Control switch
- Xb1・Xb2 : 制御開閉器
Control switch
- AUX : 補助開閉器
Auxiliary switch

- 注意事項
1. 交流（AC）、直流（DC）共用回路です。（直流操作の場合、A1、B1を+極性にしてください。）
 2. 安全確実な動作をさせるために、0.5秒以上の制御指令が与えられるようシーケンスを設定してください。
 3. 操作回路には、A電源側とB電源側に同時指令が出ないようインターロックをとってください。
 4. 制御リレーは、接点通電電流がMACDTの操作電流以上のものを使用してください。
 5. 接地は、必ず行ってください。
- Note)
1. Common circuit for AC and DC operation. (In case of DC operation, connect the terminal A1 and B1 to +(positive) side.)
 2. Please set the sequence to give control command not less than 0.5sec, for sure operation.
 3. Do not fail to interlock A power source side and B power source side of the operating circuits.
 4. For control relay, use that having contact capacity larger than the control supply current of MACDT.
 5. Do earth it surely.

代表的制御回路図 Representative control circuit

WNC形（ニュートラル付）


WNC type (with neutral)

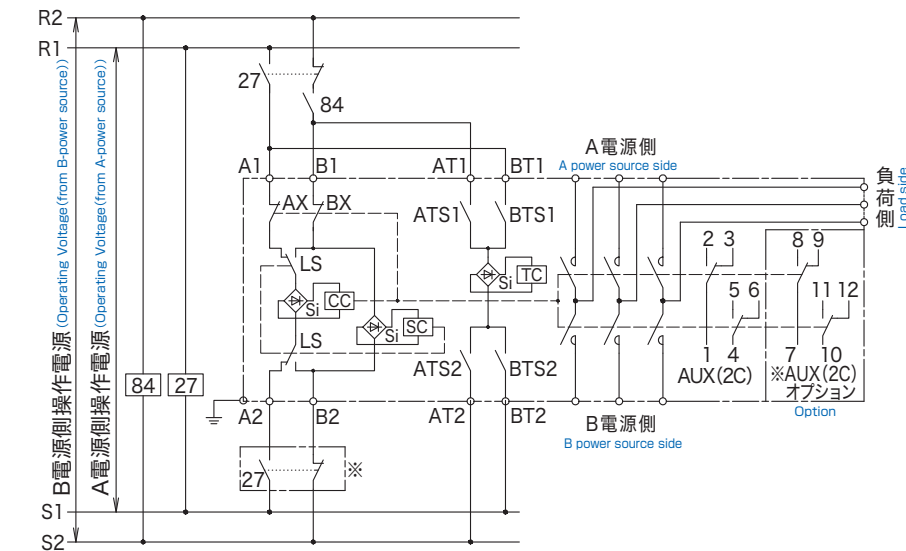


- 27,84 : 電圧リレー
Voltage relay
- A1-A2 : A電源側投入操作端子
A power source side closing
- B1-B2 : B電源側投入操作端子
B power source side closing
- AT1-AT2 : A電源側引外し操作端子
A power source side tripping
- BT1-BT2 : B電源側引外し操作端子
B power source side tripping
- CC : 投入コイル
Closing coil
- TC : トリップコイル
Trip coil
- SC : 選択コイル
Selective coil
- Si : シリコン整流器
Silicon rectifier
- AX・BX : 制御開閉器
Control switch
- LS : 選択スイッチ
Selective switch
- ATS1・ATS2 : トリップ制御開閉器
Trip control switch
- BTS1・BTS2 : トリップ制御開閉器
Trip control switch
- AUX : 補助開閉器
Auxiliary switch

- 注意事項
1. 交流（AC）、直流（DC）共用回路です。（直流操作の場合、A1、B1を+極性にしてください。）
 2. 安全確実な動作をさせるために、0.5秒以上の制御指令が与えられるようシーケンスを設定してください。
 3. 操作回路には、A電源側とB電源側に同時指令が出ないようインターロックをとってください。
 4. 同方向の投入、引外しの同時指令を与えないでください。
 5. 制御リレーは、接点通電電流がMACDTの操作電流以上のものを使用してください。
 6. 接地は、必ず行ってください。
 7. S相が非接地の場合は、※印部に接点を入れてください。
- Note)
1. Common circuit for AC and DC operation. (In case of DC operation, connect the terminal A1 and B1 to +(positive) side.)
 2. Please set the sequence to give control command not less than 0.5sec, for sure operation.
 3. Do not fail to interlock A power source side and B power source side of the operating circuits.
 4. Do not give the closing and tripping commands to the same side simultaneously.
 5. For control relay, use that having contact capacity larger than the control supply current of MACDT.
 6. Do earth it surely.
 7. If S phase is not earth, please put the terminal to ※.

接点のタイムチャート Time-chart of contacts

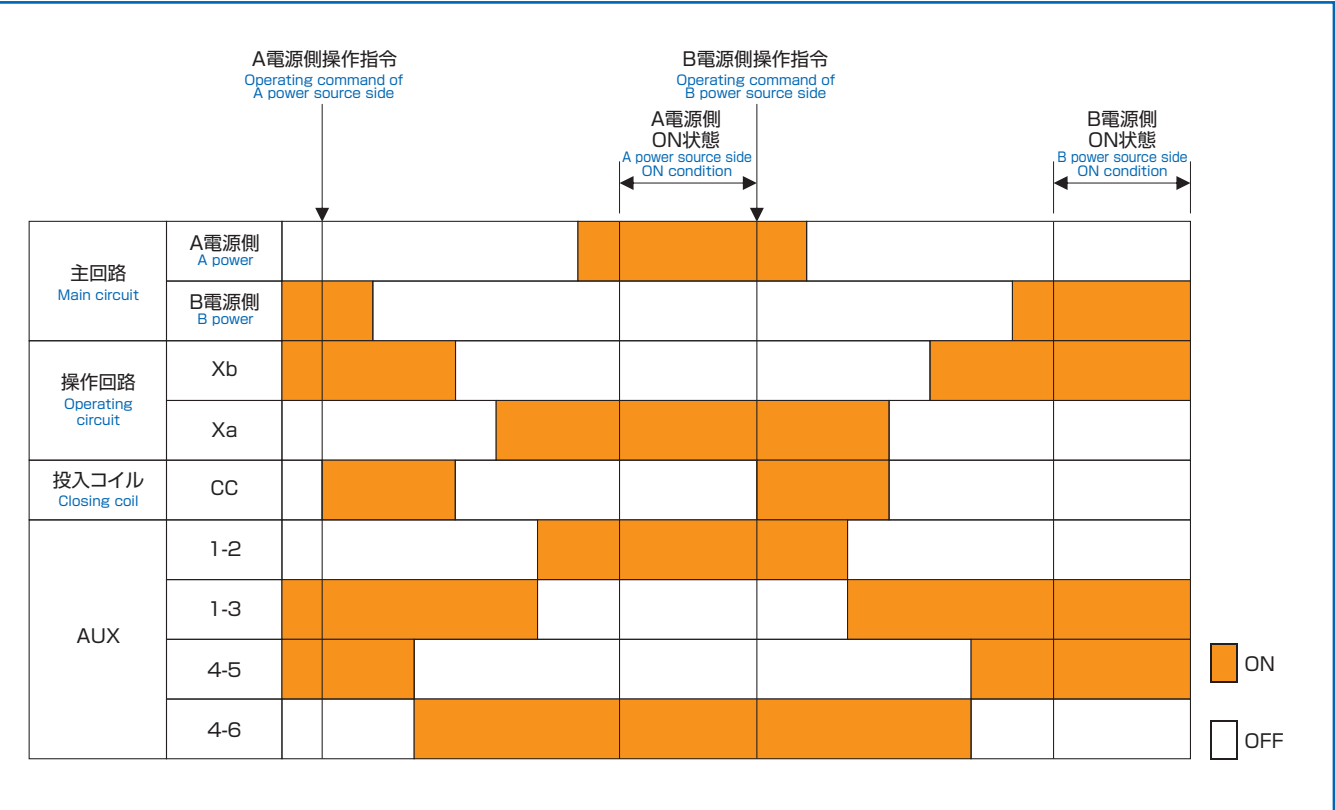


接点のタイムチャート Time-chart of contacts

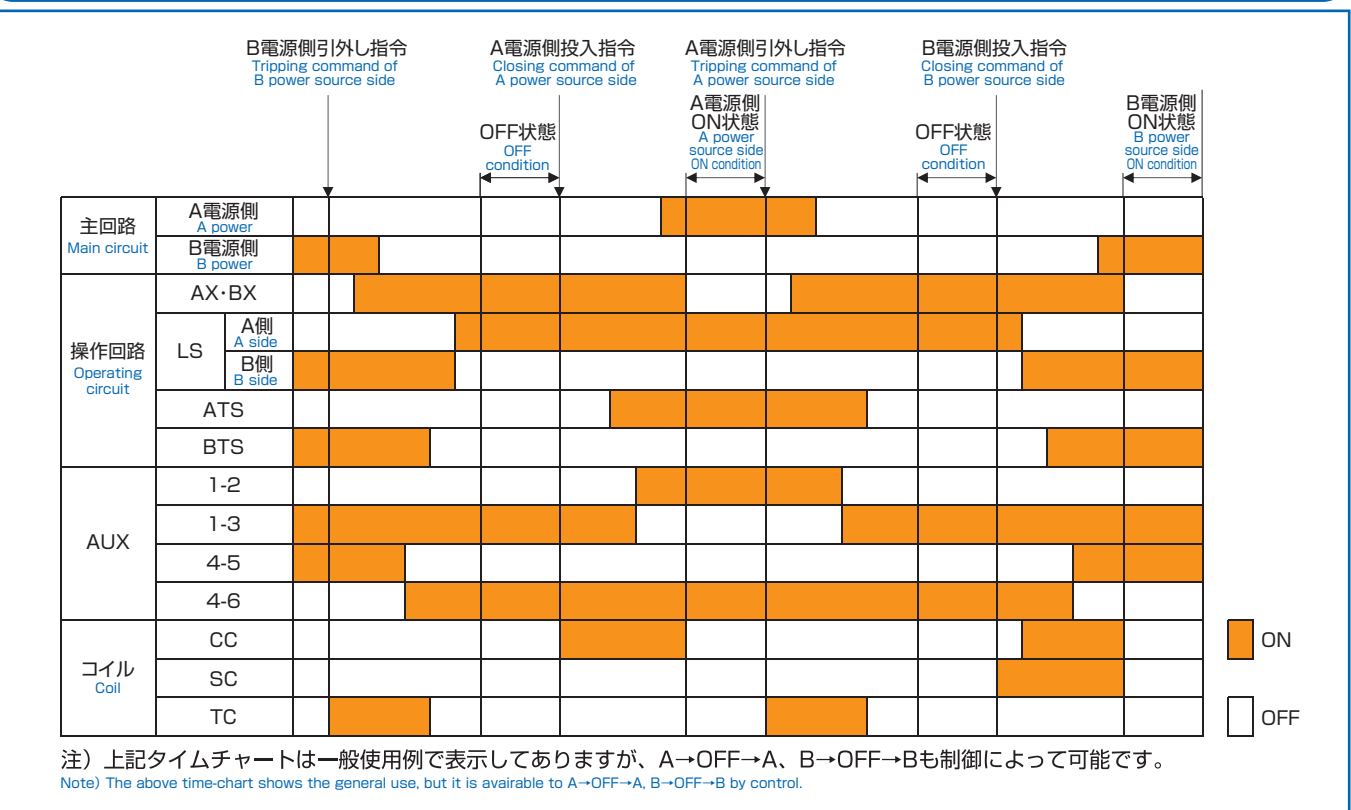


41WC 表面形 Front type

極数	Number of poles	A	B
2P		210	103
3P		240	133
4P		270	163


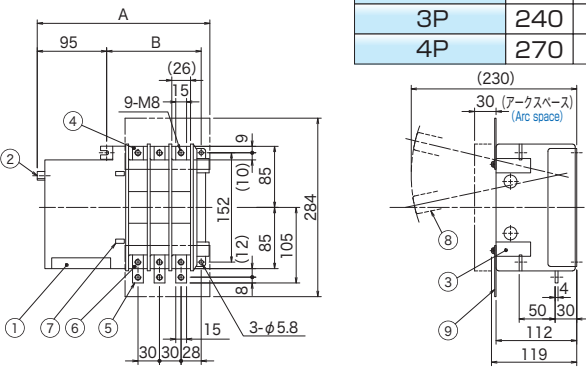


L41WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

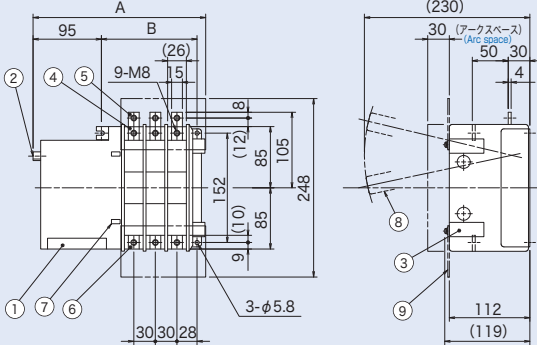


41WC 裏面形 Back type

極数	Number of poles	A	B
2P		209	105
3P		239	135
4P		269	165

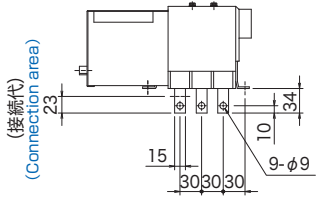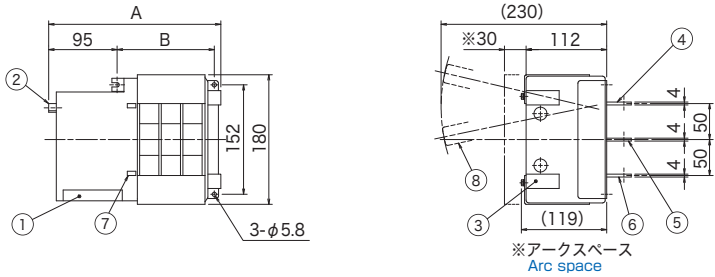


43WC 表面形 Front type

極数	Number of poles	A	B
2P		240	133
3P		285	178
4P		330	223


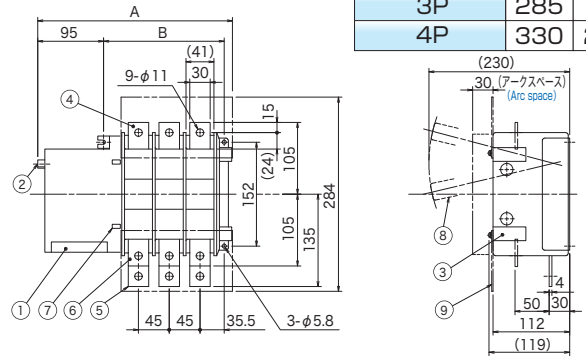


L43WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

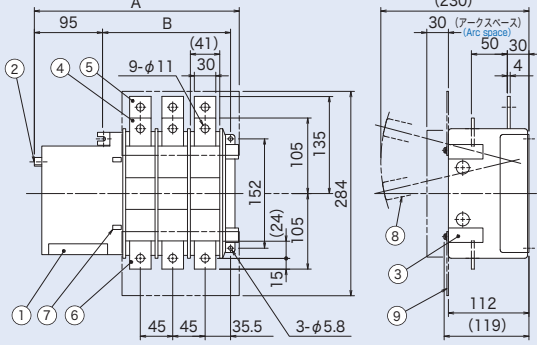


43WC 裏面形 Back type

極数	Number of poles	A	B
2P		239	135
3P		284	180
4P		329	225

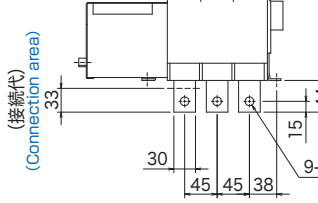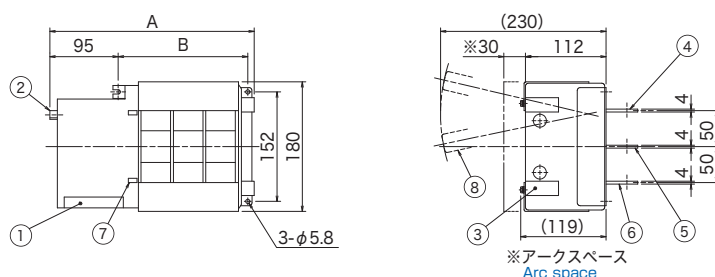


45WC 表面形 Front type

極数	Number of poles	A	B
2P		280	164
3P		340	224
4P		400	284


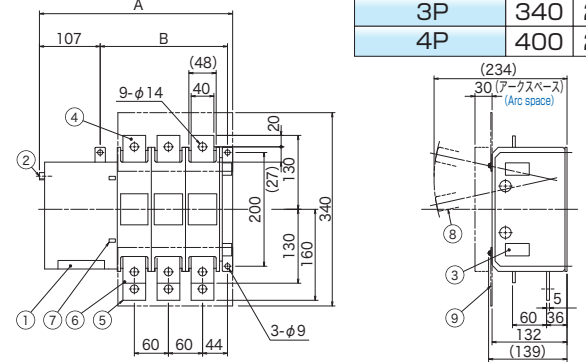


L45WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

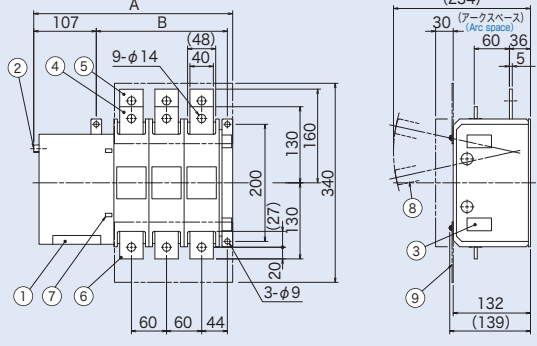

45WC 裏面形 Back type

極数	Number of poles	A	B
2P		283	167
3P		343	227
4P		403	287

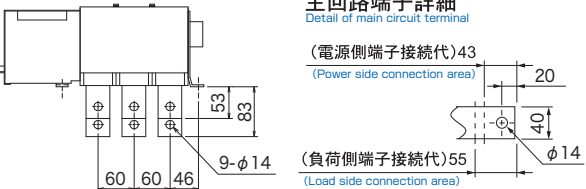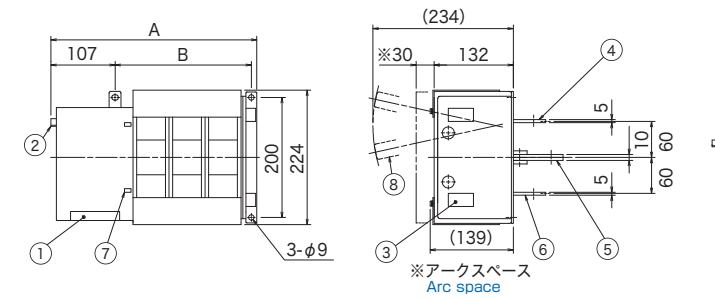

主回路端子詳細

Detail of main circuit terminal

(電源側端子接続代)43


(Power side connection area)

(負荷側端子接続代)55


(Load side connection area)

46WC 表面形 Front type

極数	Number of poles	A	B
2P		287	169
3P		352	234
4P		417	299


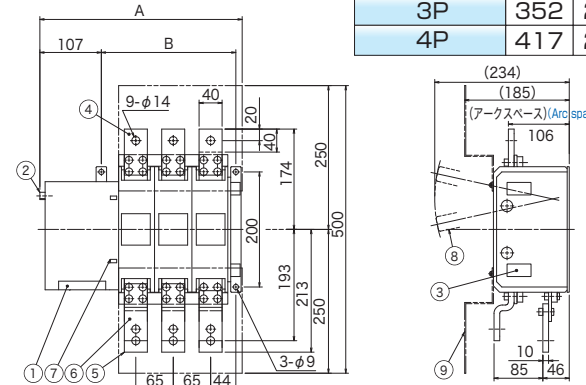


L46WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

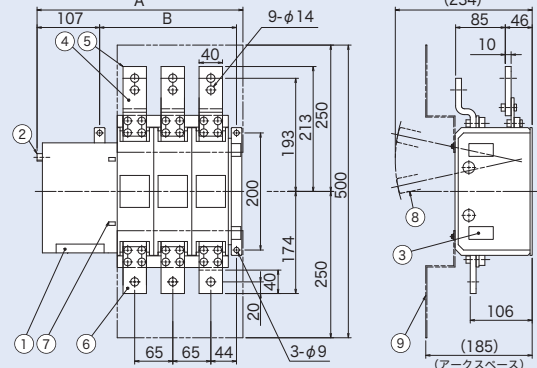

46WC 裏面形 Back type

極数	Number of poles	A	B
2P		288	172
3P		353	237
4P		418	302

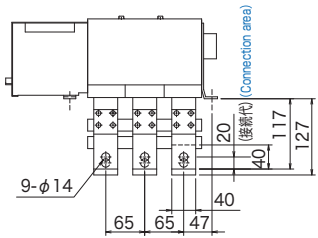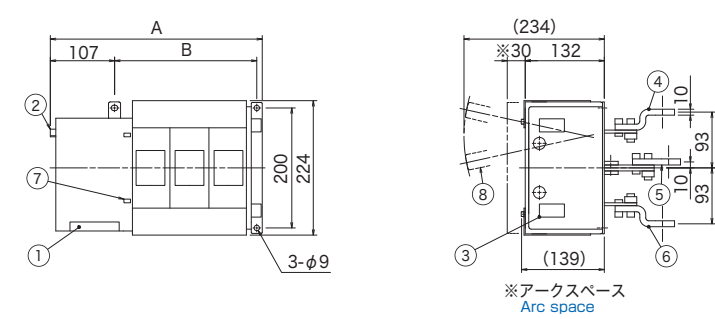

- ①操作回路端子台 Operating circuit terminal ②手動操作シャフト Manual operating shaft ③補助開閉器 Auxiliary switches ④A電源側主回路端子 A power source side main circuit terminal ⑤負荷側主回路端子 Loading side main circuit terminal ⑥B電源側主回路端子 B power source side main circuit terminal


- ⑦入切表示 Changeover display ⑧手動ハンドル(保守点検用) Manual handle (for maintenance) ⑨主回路端子カバー Main terminal cover

注)接地端子は本体取付穴(右下)と共用です。
(Note) The right under hole for mounting shall be used as a ground terminal.


外形図(WC形、フラッシュプレート付) Outline dimensions (WC type,With a flush plate)

41WC

極数	Number of poles	A	B
3P		280	265

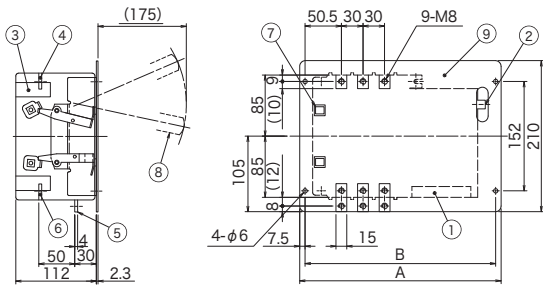


L41WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

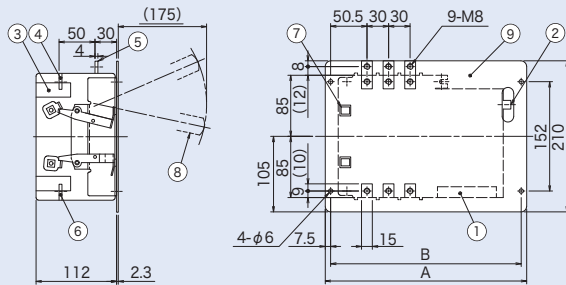


43WC

極数	Number of poles	A	B
3P		325	310

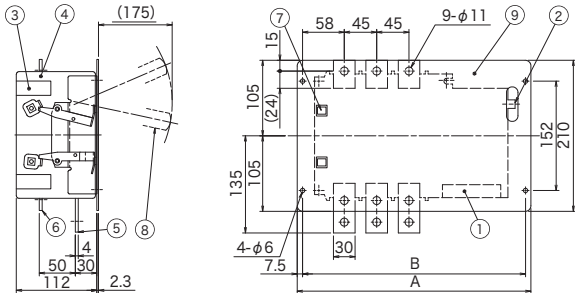


L43WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

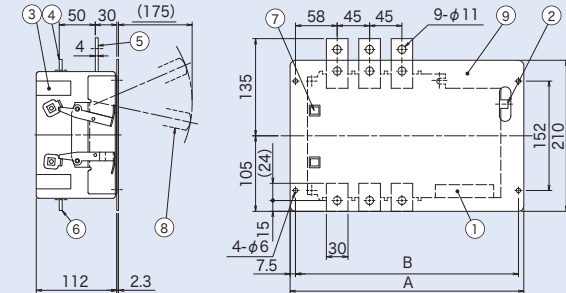


45WC

極数	Number of poles	A	B
3P		385	369

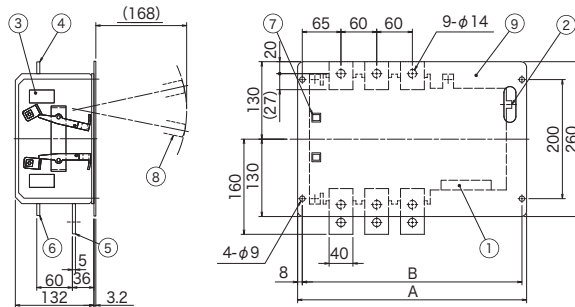


L45WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

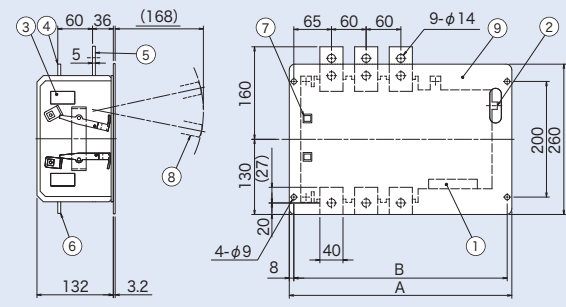


46WC

極数	Number of poles	A	B
3P		400	380

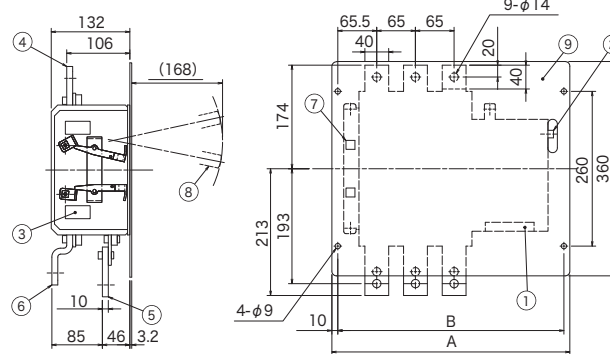

L46WC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

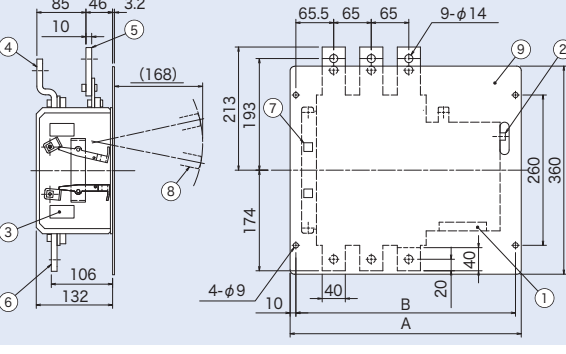

- ①操作回路端子台 ②手動操作シャフト ③補助開閉器 ④A電源側主回路端子 ⑤負荷側主回路端子 ⑥B電源側主回路端子
⑦入切表示 ⑧手動ハンドル(保守点検用) ⑨フラッシュプレート
① Operating circuit terminal ② Manual operating shaft ③ Auxiliary switches ④ A power source side main circuit terminal ⑤ Loading side main circuit terminal ⑥ B power source side main circuit terminal
⑦ Changeover display ⑧ Manual handle (for maintenance) ⑨ Flush plate
注) 接地端子は本体取付穴(右下)と共用です。
Note) The right under hole for mounting shall be used as a ground terminal.

パネル加工寸法(WC形) Panel cutting dimensions(WC type)

表面形 Front type

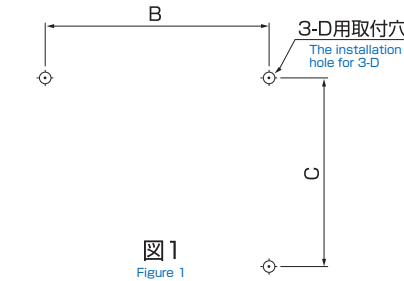


図1
Figure 1

形式	41WC			43WC			45WC			46WC		
極数	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
B	103	133	163	133	178	223	164	224	284	169	234	299
C	152						200					
D	M5						M8					
パネル加工図	図1						図1					

裏面形 Back type

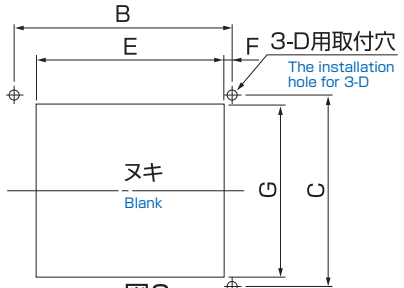


図2
Figure 2

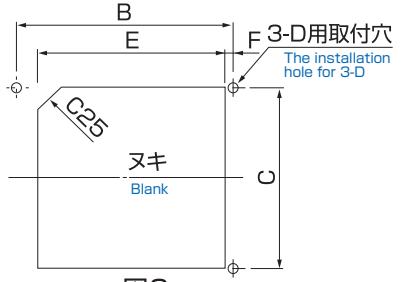


図3
Figure 3

形式	41WC			43WC			45WC			46WC		
極数	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
B	105	135	165	135	180	225	167	227	287	172	237	302
C	152						200					
D	M5						M8					
E	85	115	145	110	155	200	135	195	255	140	205	270
F	7.5						9					
G	140						180			-		
パネル加工図	図2						図2			図3		

フラッシュプレート付 With a flush plate


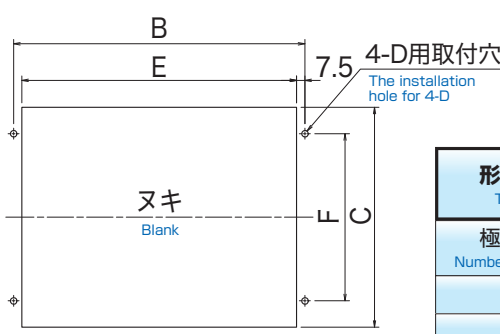


図4
Figure 4


フラッシュプレート付取付イメージ(側面)
Installation image with a flush plate (side)

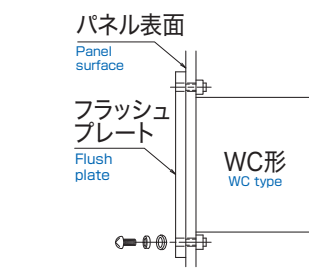


形 式 Type	41WC		43WC		45WC		46WC	
極 数 Number of poles	3P							
B	265		310		369		380	
C	200				250		350	
D	M5				M8			
E	250		295		354		365	
F	152				200		260	
パネル加工図 Panel cutting					図4 Figure 4			

41WNC 表面形 Front type

極数 Number of poles	A	B
2P	210	103
3P	240	133
4P	270	163

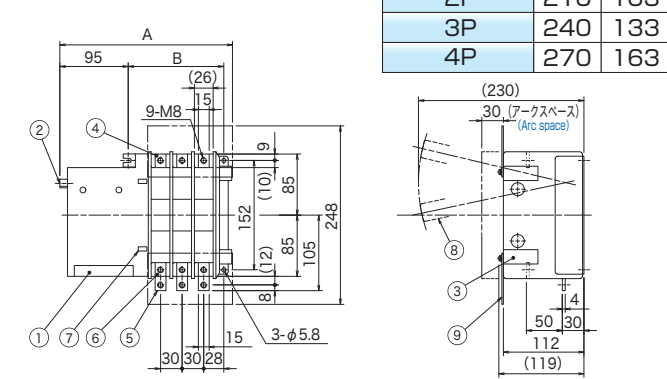


L41WNC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

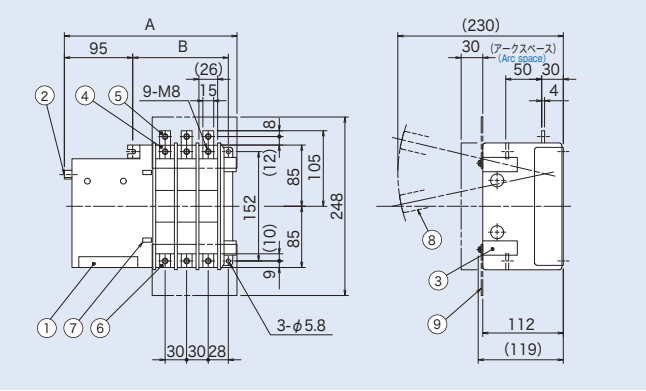


41WNC 裏面形 Back type

極数 Number of poles	A	B
2P	209	105
3P	239	135
4P	269	165

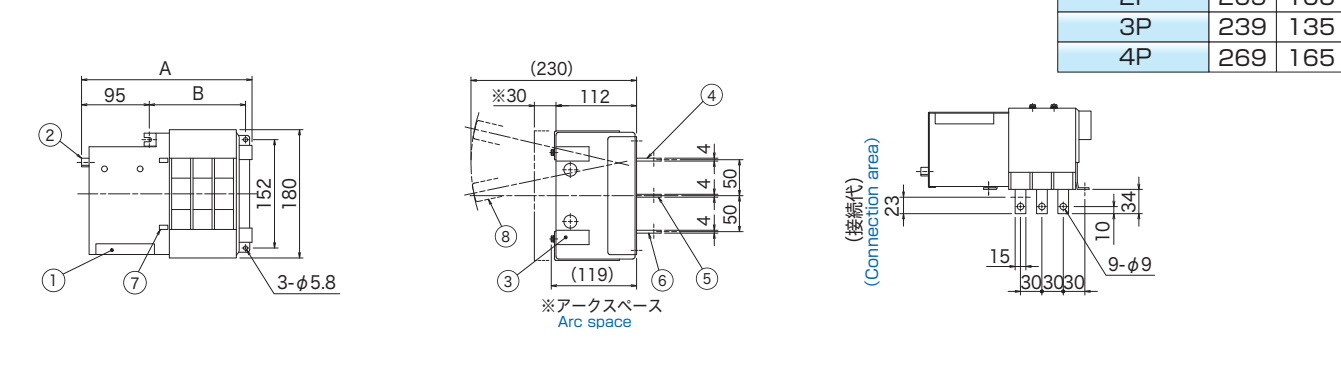


43WNC 表面形 Front type

極数 Number of poles	A	B
2P	240	133
3P	285	178
4P	330	223

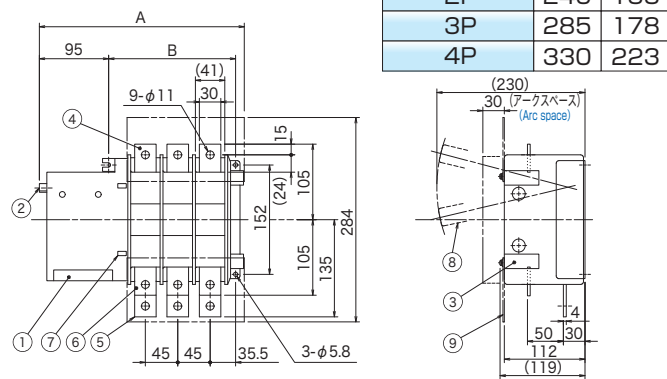


L43WNC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

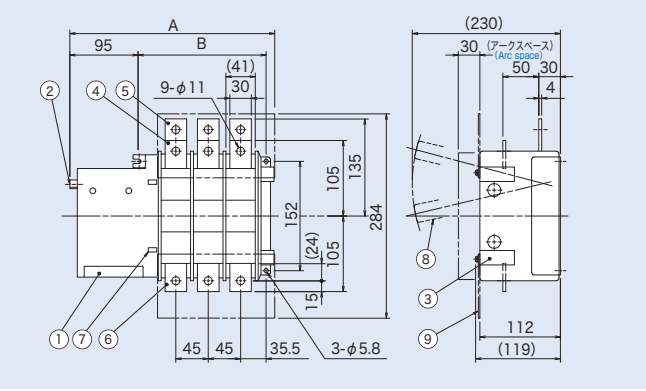


43WNC 裏面形 Back type

極数 Number of poles	A	B
2P	239	135
3P	284	180
4P	329	225

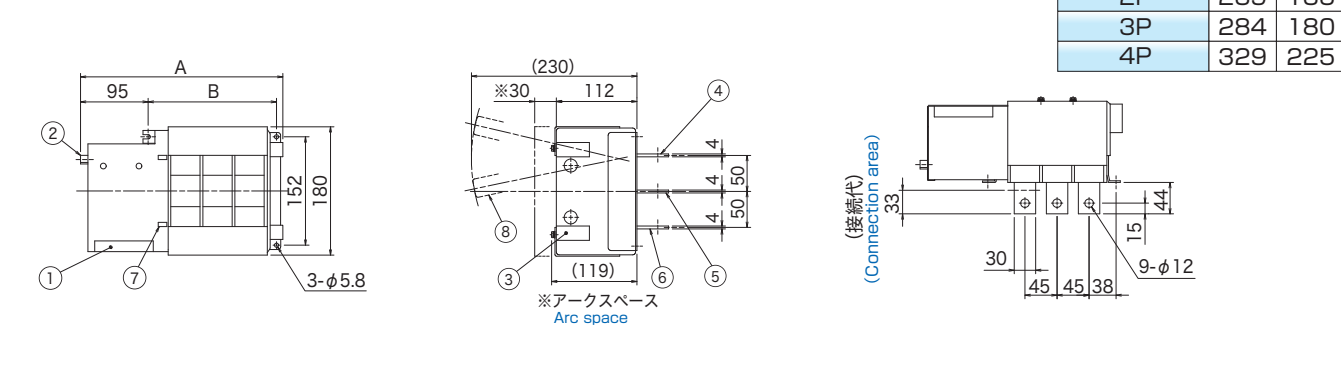


45WNC 表面形 Front type

極数 Number of poles	A	B
2P	280	164
3P	340	224
4P	400	284


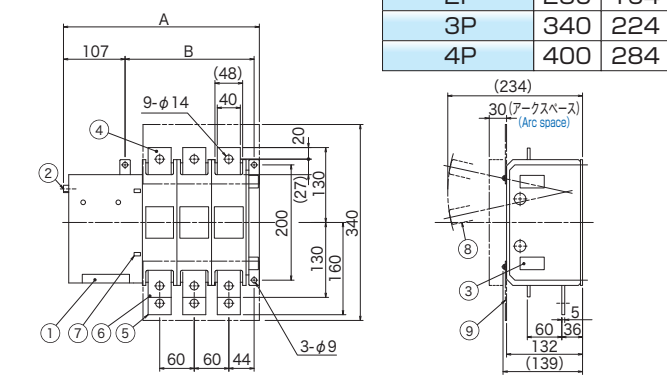


L45WNC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

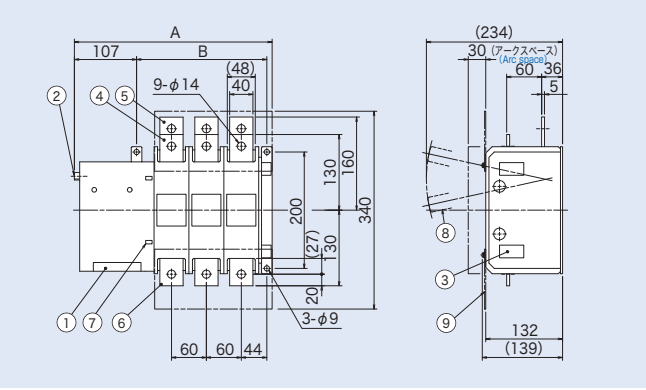


45WNC 裏面形 Back type

極数 Number of poles	A	B
2P	283	167
3P	343	227
4P	403	287

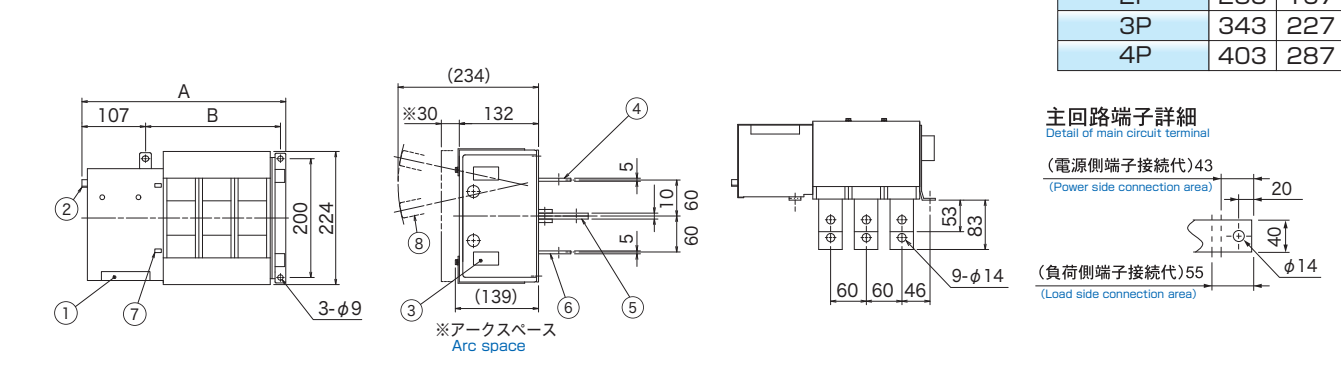


46WNC 表面形 Front type

極数 Number of poles	A	B
2P	287	169
3P	352	234
4P	417	299

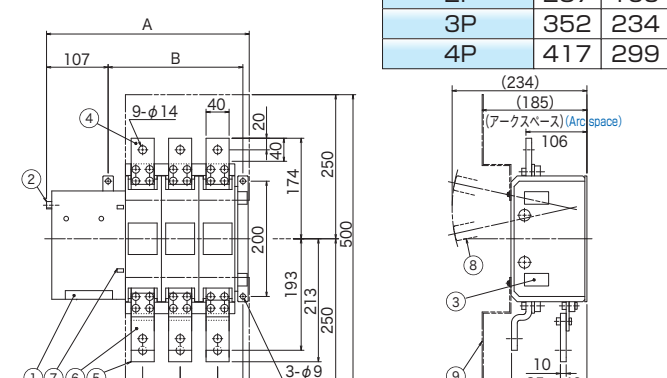


L46WNC (負荷側端子上部出し) Load side terminals exposed at the top

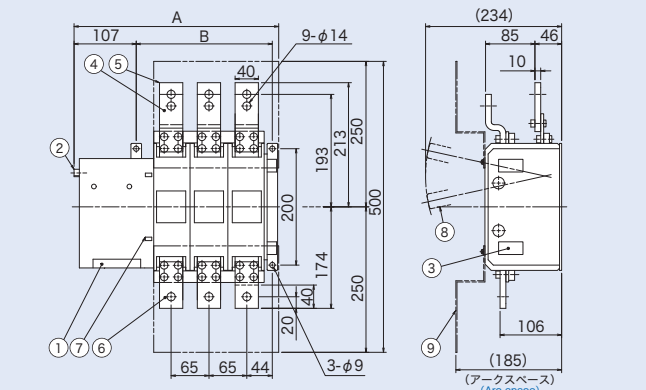


46WNC 裏面形 Back type

極数 Number of poles	A	B
2P	288	172
3P	353	237
4P	418	302

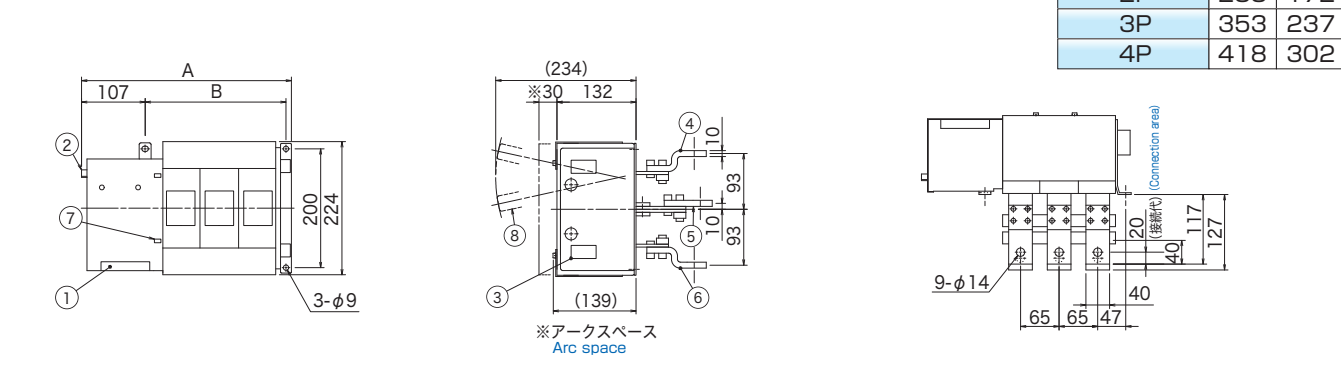


①操作回路端子台 Operating circuit terminal ②手動操作シャフト Manual operating shaft ③補助開閉器 Auxiliary switches ④A電源側主回路端子 A power source side main circuit terminal ⑤負荷側主回路端子 Loading side main circuit terminal ⑥B電源側主回路端子 B power source side main circuit terminal ⑦入切表示 Changeover display ⑧手動ハンドル(保守点検用) Manual handle (for maintenance) ⑨主回路端子カバー Main terminal cover 注)接地端子は本体取付穴(右下)と共用です。 Note) The right under hole for mounting shall be used as a ground terminal.

表面形 Front type

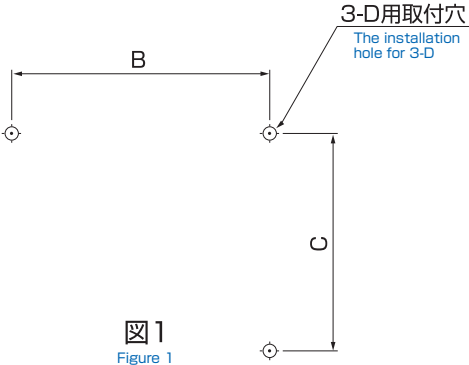

形 式 Type	41WNC			43WNC			45WNC			46WNC		
極 数 Number of poles	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
B	103	133	163	133	178	223	164	224	284	169	234	299
C	152						200					
D	M5						M8					
パネル加工図 Panel cutting	図1 Figure 1						図1 Figure 1					

裏面形 Back type

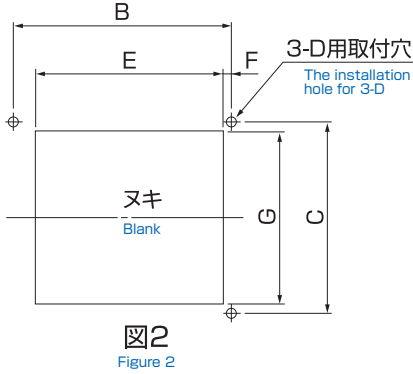

形 式 Type	41WNC			43WNC			45WNC			46WNC		
極 数 Number of poles	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
B	105	135	165	135	180	225	167	227	287	172	237	302
C	152						200					
D	M5						M8					
E	85	115	145	110	155	200	135	195	255	140	205	270
F	7.5						9					
G	140						180					
パネル加工図 Panel cutting	図2 Figure 2						図3 Figure 3					


1. ハンドルホルダー
Handle holder

対象機種：全機種


For all models

外装：三価クロメート

Exterior: Bright Chromate plating



MACDT用手动ハンドル
Manual handle for MACDT

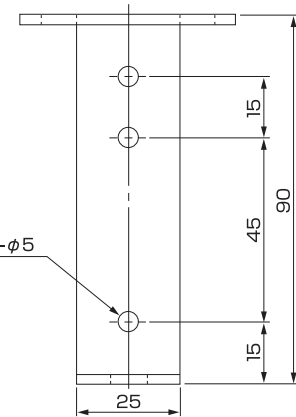

注) 取付は※印部φ5、3箇所のうち2箇所を使用し取り付けてください。
Note) Use only 2 parts of ※3-φ5 for installation.

2. 補助開閉器4C
Auxiliary switch 4C

対象機種：全機種

For all models

マイクロスイッチ：DZ-10GW (オムロン製)

Microswitch: DZ-10GW (OMRON made)

定格(抵抗負荷) AC250V 10A・DC125V 0.5A

Ratings (Resistance load)

3. 負荷側端子出上部出し
Load side terminals exposed at the top

対象機種：41WC～46WC (表面形) (3極・フラッシュプレート付)
41WNC～46WNC (表面形)

For 41WC～46WC (Front connection) (3poles, with flush plate)

41WNC～46WNC (Front connection)

4. フラッシュプレート
Flush plate

対象機種：41WC～46WC (3極・表面形)

For 41WC～46WC (3poles・Front connection)

別売 Sold separately

コンデンサー引外し装置
Condenser tripping device



WNC形にて停電時の引外し電源に使用します。
WNC type: Use for tripping power in blackout.

形 式 Type	BTB-S1
定格入力電圧 Rated input voltage	AC100V
定格充電電圧 Rated charging voltage	DC140V
定格充電時間 Rated charging time	3秒 3 sec.
コンデンサー容量 Condenser capacity	1360μF
常時負担 Constant load	0.2VA
質 量 Mass	0.5kg

(ウ) 双投電磁接触器は、JEM 1465「接触器式トランスファスイッチ」によるほか、次に示す性能以上のものとする。
ただし、機械的又は電氣的にインターロックを施す構成とする場合は、(イ)による電磁接触器2個の組合せによるものとすることができる。
(U) Double-throw electromagnetic contactors shall conform to JEM 1465 "Contactor-Type Transfer Switches" and shall meet or exceed the following performance requirements.
However, if the configuration involves mechanical or electrical interlocking, a combination of two electromagnetic contactors as described in (I) may be used.

- (a) 機械的耐久性 1万回以上
(a) Mechanical durability: 10,000 times or more
- (b) 電氣的耐久性 0.6万回以上
(b) Electrical durability: 6,000 times or more

出典：国土交通省ウェブサイト (<https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001888825.pdf>)
Source: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism website

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版
Public Building Construction (Electrical Equipment Construction Section) 2025 Edition

MEMO

MEMO

製品ご注文に際してのご注意

(株)新愛知電機製作所の機器製品（以下当社製品と記述します）をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には、次の適用用途の条件、保証内容等を適用いたします。以下の内容をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。

1 保証内容

- 1)保証期間
当社製品の無償保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年です。保証範囲において修理を行った製品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間と同様です。
- 2)保証範囲は以下の通りです。
無償保証期間中に当社側の責任により当社製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を無償で実施いたします。なお、交換作業はおお客様の責任において実施いただきます。ただし、故障の原因が以下のa)～f)に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外します。なお、ここで言う故障には、性能に影響のない傷、変色などは含みません。
a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境での使用・取扱いによる場合。
b)当社製品以外が原因の場合。
c)当社以外による改造または修理による場合。
d)当社製品本来の使い方以外の使用による場合。
e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合。
f)その他、天災、災害など当社の責ではない原因による場合。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は保証の対象外といたします。

2 責任の制限

- 1) 保証期間の内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失・逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害・二次損失・事故補償・当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償、ならびに当社の責に帰すことができない事由から生じた損害については、当社の補償外とさせていただきます。
- 2) プログラミング可能な当社商品については、当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について、当社は責任を負いません。

3 適用用途の条件

- 1) 当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造しています。その使用条件については、お客様の製品・設備・機器・使用環境等の特定条件を考慮していません。他の製品と組み合わせて使用される場合、お客様が特定条件・適合すべき規格・法規または規制をご確認いただき、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様にてご確認ください。これらを実施されない場合は、当社は当社製品の適合性について責任を負いません。
- 2) 以下のa)～e)の用途に使用される場合、定格・性能に対し、余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
a)屋外の用途、潜在的な科学的汚染あるいは電氣的妨害を被る用途または本カタログに記載のない条件や環境での使用。
b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機器、娯楽機器、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備。
c)人命や財産に危険が及ぶうるシステム・機械・装置。
d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど、高い信頼性が必要な設備。
e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途。
- 3) お客様が当社製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせることができる設計、および冗長設計により必要な安全性を確保できるような設計であること、また当社製品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設備されていることを必ず事前に確認してください。
- 4) 本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえでご使用ください。

4 仕様の変更

本カタログ記載の商品の仕様および付属品は、改善またはその他の事由により必要に応じて変更する場合がありますので、当社営業担当までご相談のうえ、当社製品の実際の仕様をご確認ください。

5 適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当までご相談ください。

6 更新推奨について

当社製品の更新推奨時期は、JEMA（一般社団法人日本電気工業会）発刊の「高低圧電気機器保守点検のすすめ」を参考に、納入後の経過年数（高圧機器：15年・低圧機器：10年・装置類：7年）、または規定開閉回数（機種ごとに設定）に達する段階の早い方の時期とさせていただきます。この時期を目安に更新いただきますことを推奨いたします。

Safety precautions for product use

When you purchase any product of Aichi Electric Works Co., Ltd. (“Aichi Product”), the following conditions and warranty are applied to the Aichi Product unless different conditions and warranty were specified in our quotations, contracts, specifications, or any other documents. The following conditions and warranty are applicable to the Aichi Product that you purchase:

1 Warranty

- 1)Warranty period
The free warranty period for the Aichi Product is generally one year from the date of the purchase or delivery. The free warranty period for products repaired within the warranty range is unchanged from the free warranty period before repair.
- 2)Scope of warranty
In the event any failure in the Aichi Product is reported during the free warranty period and Aichi is determined to be liable for the failure, Aichi will replace or repair the product free of charge. The replacement work is the responsibility of the customer. However, if the cause of the failure is attributed to the following a) to f), the free-of-charge warranty is excluded from the scope of warranty. The failure defined herein does not include scratches or discoloration that will not affect the performance of the Aichi Product. The failure occurred when:
a) The product was used or handled under the conditions or in the environment different from what is described in this catalogue or the respective specifications;
b) The product manufactured by another company caused the failure;
c) The product was modified or repaired by another company;
d) The product was used under the method not specified;
e) The scientific or technological requirements were not foreseen for the product at the time of the product shipped from Aichi; or
f) Any force majeure events such as acts of God or natural disasters are attributed to the failure. Incidentally, this warranty is solely applicable to the Aichi Product itself. Any damage on another product induced by the Aichi Product is excluded from the scope of our warranty.

2 Limitation of liability

- 1) Regardless of the warranty period, the business chances or the profits or revenues that the customer lost due to the failure of the Aichi Product are excluded from the scope of warranty. Also, regardless of whether Aichi could predict or not, the damage caused by special circumstances, indirect losses, accidental compensations, damage cause by products other than the Aichi Product and compensation for the related operation, or damage caused by the event not attributable to the responsibility of Aichi shall be excluded from the scope of warranty.
- 2) The programmable Aichi Product shall be excluded from the scope of warranty when the failure was caused by the programming done by someone other than our employees or the failure was resulted from that programming.

3 Conditions related to applications

- 1) The Aichi products are designed and manufactured as general-purpose products for general industry. The usage conditions do not take into account specific conditions such as the customer's products, facility, equipment, and usage environment. In the event the Aichi Product is used with any other product, your application must meet the standards, laws, or regulations related to your application. This requirement extends to the systems, machines, or equipment you are using with the Aichi Product. Unless this requirement is met beforehand, Aichi will not be liable to any discrepancy with the Aichi Product.
- 2) Safety measures must be taken such as leaving plenty of leeway in terms of the rating and performance of the Aichi Product or providing the safety circuit which will minimize the danger even in the case of failure when the Aichi Product is used under any of the following conditions a) to e):
a) For outdoor application, the application that deals with any latent scientific contamination or electric interference, or under the conditions or environment not described in this catalogue;
b) At the facility controlled by nuclear power, incineration facility, railroad, air traffic, or automotive facility, facility with medical equipment, entertainment devices, or safety devices, and facility subject to the regulations of the respective governmental agency and industry;
c) For any systems, machines, and devices which may endanger the human lives or properties;
d) At the facility which requires high reliability: supply system of natural gas, water, or electricity or the operation system which runs 24 hours continuously; or
e) For the applications requiring high-level safety under the above conditions a) to d).
- 3) In the event the Aichi Product is used for any system that may expose the human lives or properties to serious danger, the system must have the function of warning the potential danger or redundant features to secure the necessary safety. Furthermore, the power distribution and equipment of the system must be properly identified compliant to the intended application of the Aichi Product beforehand.
- 4) The application examples provided in this catalogue are for reference only. When you use the Aichi Product, make sure to use it after checking the functionality and safety of your equipment and system.

4 Specification changes

The specifications of the Aichi Product and accessories described in this catalogue may be revised as required for its improvement or any other reasons. Consult with our sales department to check the latest specifications of the Aichi Product in which you are interested.

5 Scope of the applications

The above description solely applies to the use and transaction in Japan. As for the transactions and usages outside of Japan, consult our sales department.

6 Update recommended

The recommended timing to renew the Aichi products is earlier time, when the number of years elapsed after delivery referring to "Recommendations for maintenance and inspection of high and low voltage electrical equipment" published by JEMA (Japan Electric Industry Association) (high voltage equipment: 15 years, low voltage equipment: 10 years, system: 7 years), or the time of the specified number of times of opening and closing is reached.

株式会社 新愛知電機製作所

本 社 愛知県小牧市大字大草字年上坂5953-1
〒485-0802 TEL (0568) 68-8301 FAX (0568) 68-8631

〔機器営業部〕

名 古 屋 愛知県小牧市大字大草字年上坂5953-1
〒485-0802 TEL (0568) 68-8305 FAX (0568) 68-8635

大 阪 大阪市中央区南船場1丁目11番23号 プレシオ南船場2F
〒542-0081 TEL (06) 6262-7621 FAX (06) 6262-7622

東 京 東京都台東区上野3丁目17番7号 G-SQUARE上野5F
〒110-0005 TEL (03) 6240-1148 FAX (03) 6240-1149

福 岡 福岡市博多区山王2丁目7番33号 マルシン山王ビル
〒812-0015 TEL (092) 473-8466 FAX (092) 473-8441

AICHI ELECTRIC WORKS CO., LTD.

5953-1, Nenjouzaka, Okusa, Komaki, Aichi 485-0802 Japan
TEL:+81-568-688301 FAX:+81-568-688631

※改良のため、おことわりなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
※Please note that specifications are subject to change without notice for improvement.